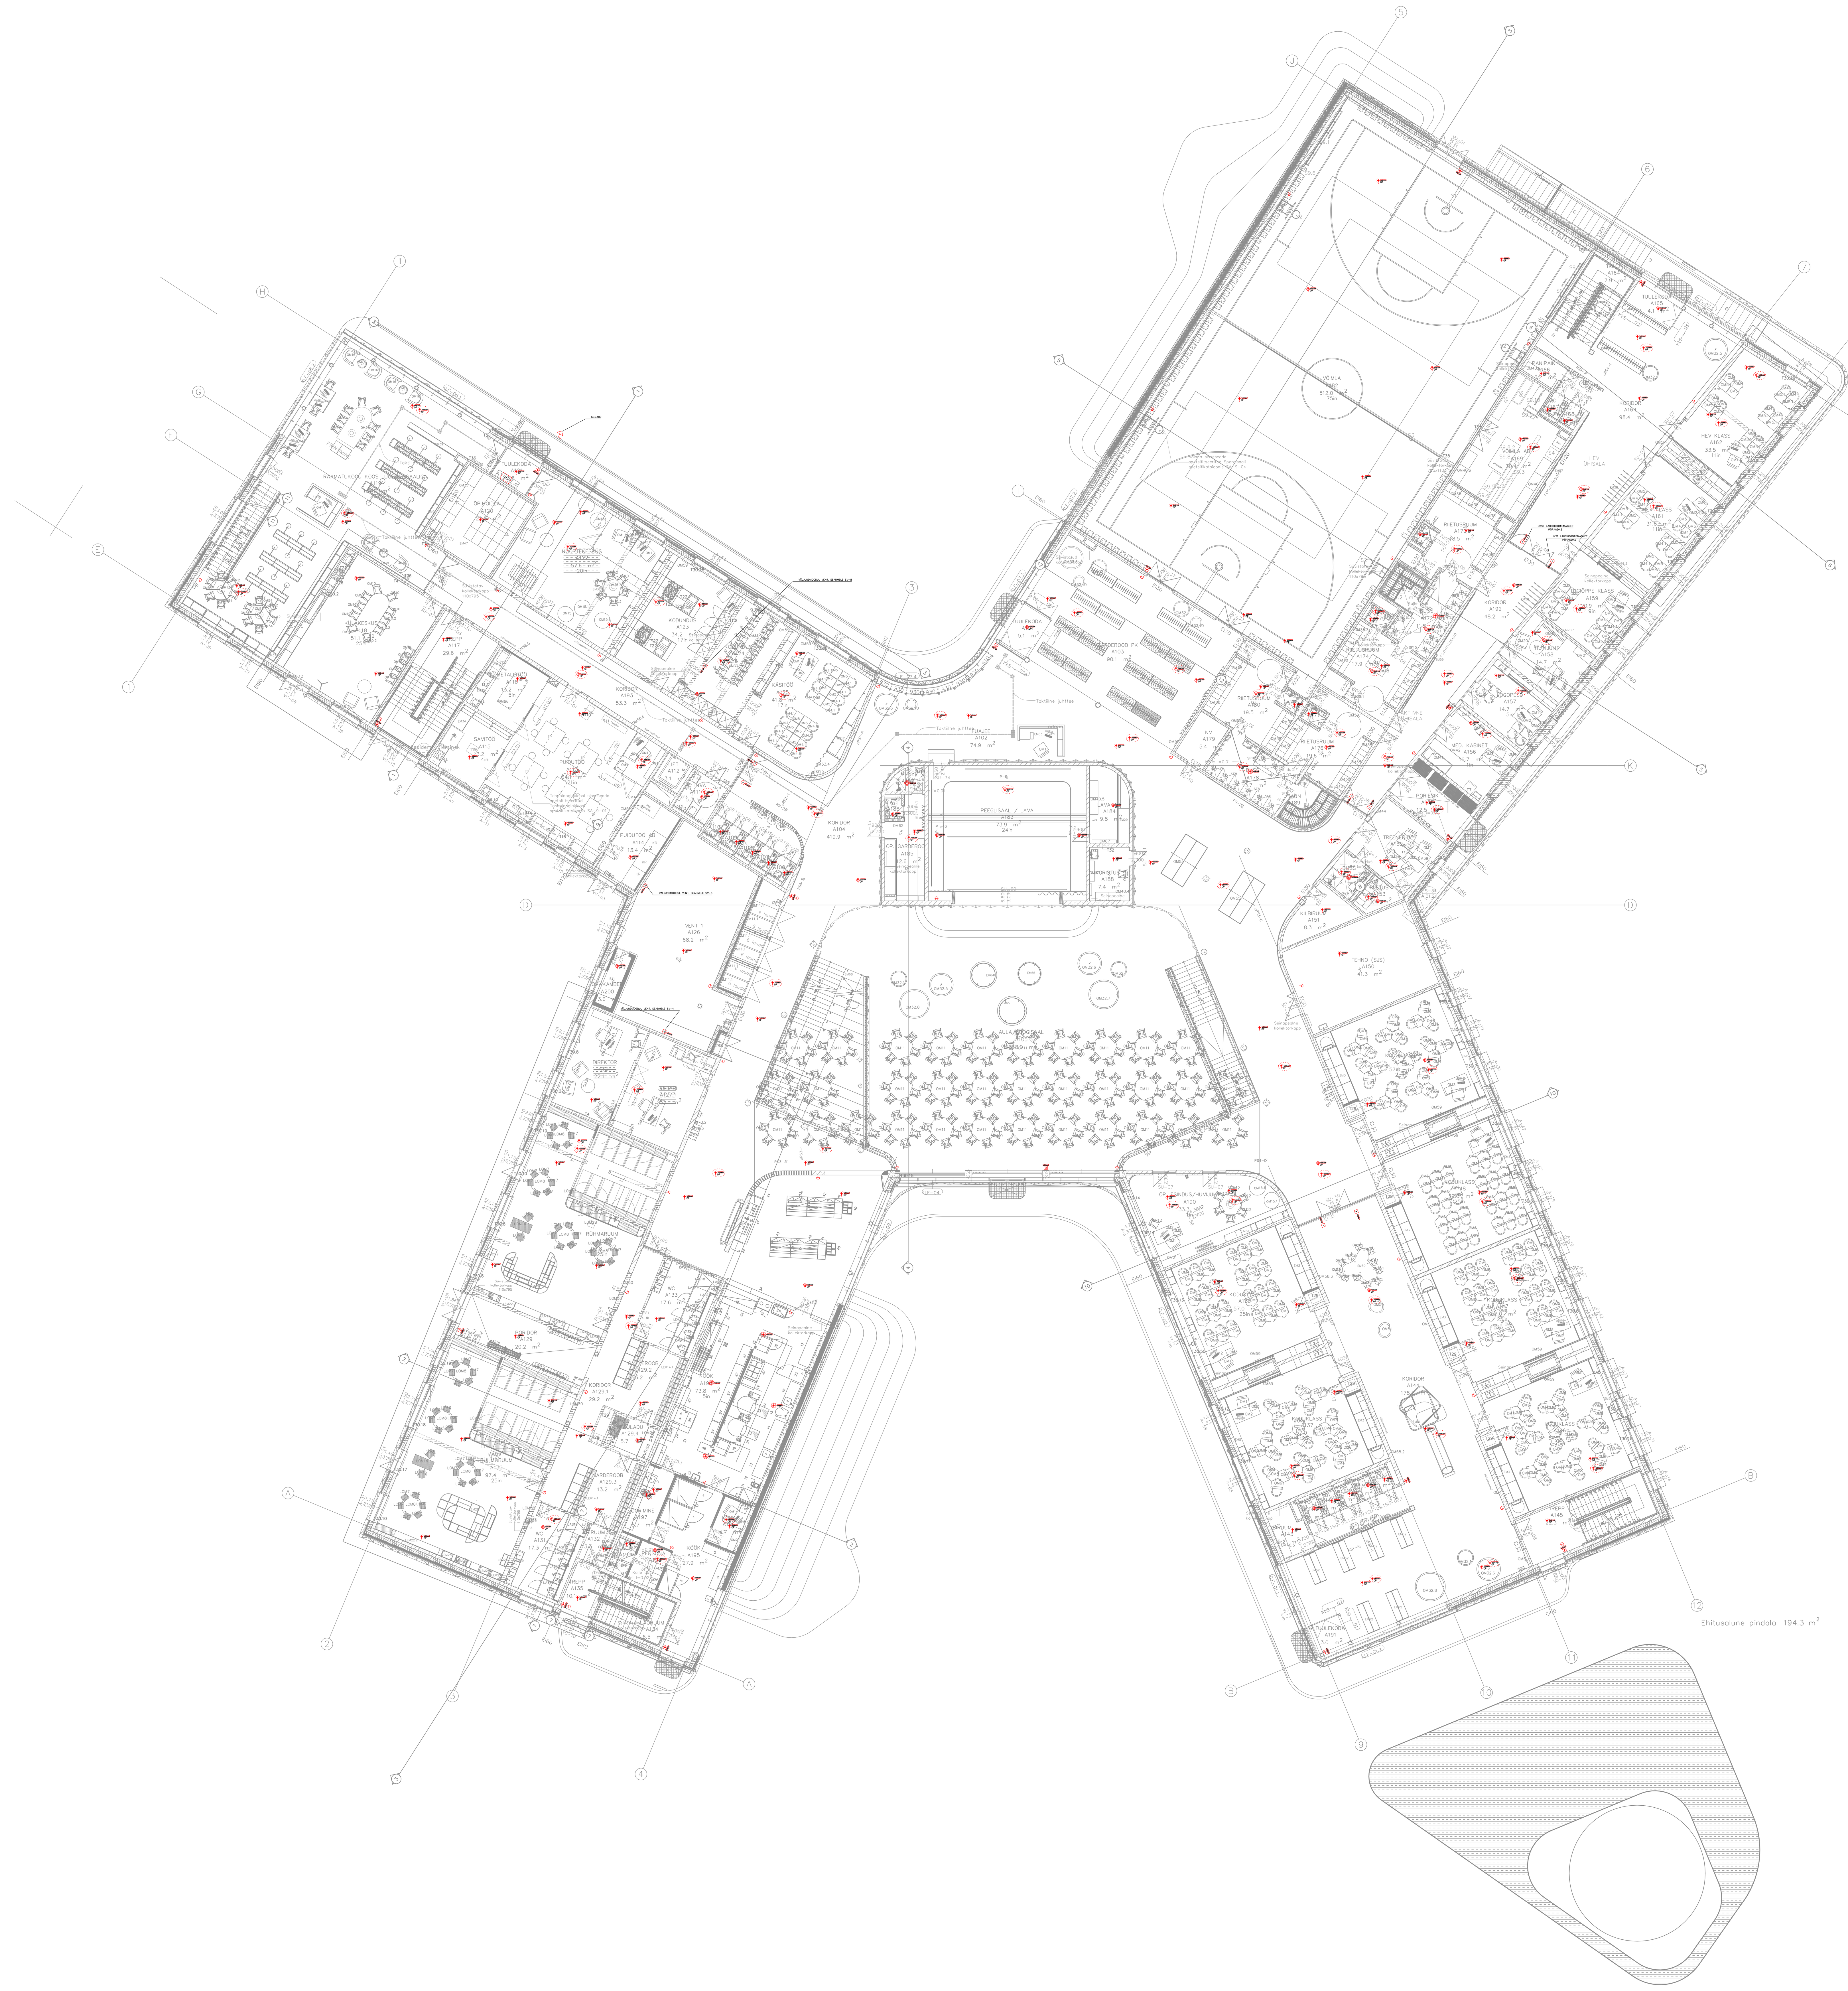

MÄRKUSED (EN):

1. Läbipääsusüsteemi kaardilugejate paigalduskõrgus on 1200 mm.
2. ATS käsiteadustite paigalduskõrgus on 900 – 1400 mm
3. Valvekaamerate asukohad täpsustada vastavalt situatsioonile tööprojektis.

ANDMESIDESÜSTEEMIDE TINGMÄRGID:

- Andmesidejaotla
- RJ45 andmesidepesa, 1ne, pindpaigaldus
- RJ45 andmesidepesa, 2ne, pindpaigaldus
- RJ45 andmesidepesa, 1ne, süvispaigaldus
- RJ45 andmesidepesa, 2ne, süvispaigaldus
- USB-pesa, 1ne, süvispaigaldus
- Harutoos kaablivaruga, süvispaigaldus
- Fonosüsteemi uksepaneel
- Fonosüsteemi vastuvõtuseade

TULEKAHJUSIGNAL.SÜSTEEMIDE TINGMÄRGID:

- ATS keskseade
- Diferentsiaalandur, IP44, adresseeritav
- Diferentsiaalandur, adresseeritav
- Optiline suitsuandur, adresseeritav
- Optiline suitsuandur, vahelaepaigaldus, adresseeritud
- ATS käsiteadusti, süvispaigaldus, adresseeritav
- ATS käsiteadusti, pindpaigaldus, adresseeritav
- ATS sisend/väljundmoodul, adresseeritav
- ATS sisesireen, h=2400
- ATS välisireen, vilkuriga

VALVE- JA LÄBIPÄÄSUSÜSTEEMIDE TINGMÄRGID:

- Valvesignal.süst. sõrmistik
- Valvesignal.süst. infrapuna liikumisandur
- Valvesignal.süst. infrapuna liikumisandur, laepaigaldus
- Hääletu paanikahäirenupp
- Valvesignalisatsioonisüsteemi sisesireen
- Valvesignalisatsioonisüsteemi välisireen
- Videovalve salvesti
- Videovalve sisekaamera, kuppel
- Videovalve välikaamera
- Läbipääsusüsteemi kontroller
- Kaardi/võtmelugeja, seinapaigaldus
- Kaardi/võtmelugeja, uksepaigaldus
- Magnetkontaktandur, süvispaigaldus
- Magnetkontaktandur, pindpaigaldus
- Magnetkontaktandur, 2-ne, süvispaigaldus
- Magnetkontaktandur, 2-ne, pindpaigaldus
- Solenoidlukk (ukse hankes)
- Mootorlukk (ukse hankes)
- Elektriline ukselahtihoidmismagnet

A/V SÜSTEEMIDE TINGMÄRGID:

- Heliseadmete kapp
- HDMI pesa, süvispaigaldus
- RCA pistikupesa, süvispaigaldus
- 3,5mm audio pistikupesa eraldustrafoga, süvispaigaldu
- XLR pistikupesa, emane, süvispaigaldus
- XLR pistikupesa, isane, süvispaigaldus
- DMX pistikupesa, pindpaigaldus
- DMX pistikupesa, süvispaigaldus
- Kastkõlar
- Bassikõlar
- Aktiivkõlar klassiruumi
- Passiivkõlar klassiruumi
- Teadustussüsteemi kõlar, süvispaigaldus lakke
- Teadustussüsteemi kõlar, pindpaigaldus seinale
- Teadustussüsteemi kõlar, pindpaigaldus seinale, helituç
- Teadustuspult lauale
- Helitugevuse regulaator
- Helisüsteemi seinakontroller
- Projektori sisendpaneel
- Harutoos kaablivaruga, süvispaigaldus

Piirkond. Koht. Objekt Reg.nr.	Arhiivi märge
HARJUMAA, HARKU VALD, LIIVA TEE 53	
PP	
TISKRE KOOL JA LASTEAED ELEKTRIVARUSTUS PÕHIPROJEKT	TULEKAHJUSIGNAL. SÜSTEEM 1.KORRUSE PLAAN Mõõtkava: 1:150 A0
AXYS PROJEKTBÜROO — AXYS OÜ reg nr. 12930017 Pärnu mnt. 526 10915, Tallinn Kuup. 08.10.2024 Proj. J.Vatter Kontr. Kinnit. A. Blintsov Kontakt. Leht	Töö nr. L53KO Tellija nr. Harku Vallavalitsus Joonise nr. EN 5-301.3 Muudatus:

Tel: +3726035135; mail: info@axys.ee; www.axys.ee
MTR reg nr: TEL002660; EEP003474; FPR000390